

## ローカル画面でのネットワークテーブル編集


第81号 (2016年2月号)

ネットワークテーブルにモニタッチのIPアドレスを登録して、システムの見直し等でIPアドレスを変更せざるを得なくなった場合、ネットワークテーブルに登録したIPアドレスの変更作業が大変だった経験はありませんか？

V9シリーズはローカル画面で編集・追加ができるので、現場での変更にも役立ちます！

## Before

画面データは同じだが、IPアドレスが変更になったため、画面データの修正と転送が必要。

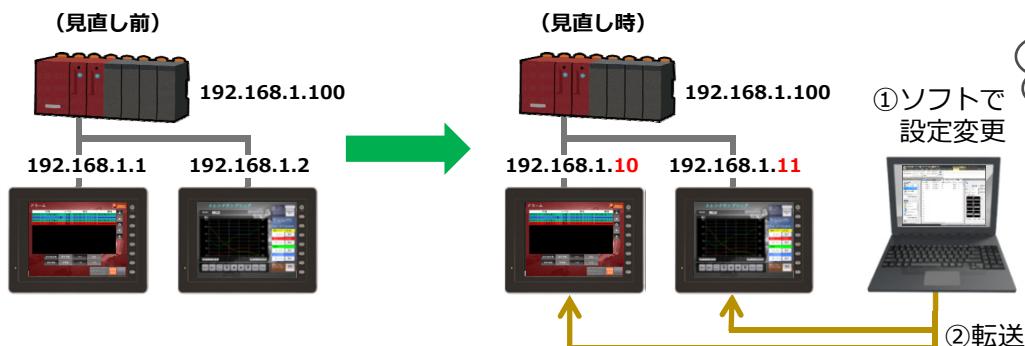

ローカル画面のネットワークテーブル編集を使うと…


## After

V9本体のネットワークテーブル編集でIPアドレスを変更できるので、あっという間に変更完了！

- 1) [ネットワークテーブル編集] で変更箇所を選択し、「編集」を押下



- 2) IPアドレスを変更し、「確定」を押下

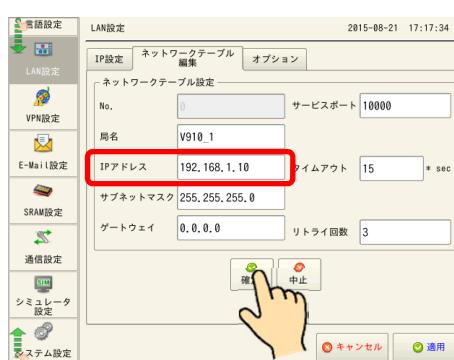

- 3) 変更したIPアドレスが表示され、「適用」で確定



Good

PCを用意しなくても変更できるので便利！  
さらにすばやい対応が可能！



Point


V9本体で変更した設定内容は、設定ファイルとして保存されます。  
設定ファイル、およびローカル画面で変更できる項目については、『V9シリーズトラブルシューティング/メンテナンスマニュアル』をご覧ください。

## Ethernet関連の便利な機能（ネットワークテスト / IP重複テスト）

ローカル画面の [I/Oチェック] メニューで、Ethernetに関するテストができます。


### ネットワークテスト

ネットワーク上の機器のIPアドレスを入力するだけで、接続状態を確認できます。

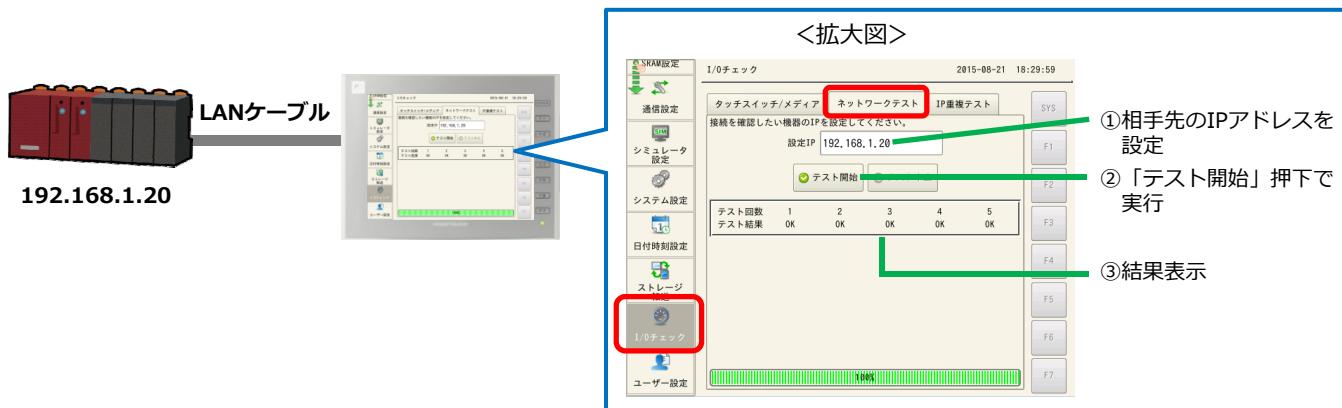

### IP重複テスト

V9本体に設定しているIPアドレスが、同じネットワーク上の機器と重複していないかを確認できます。

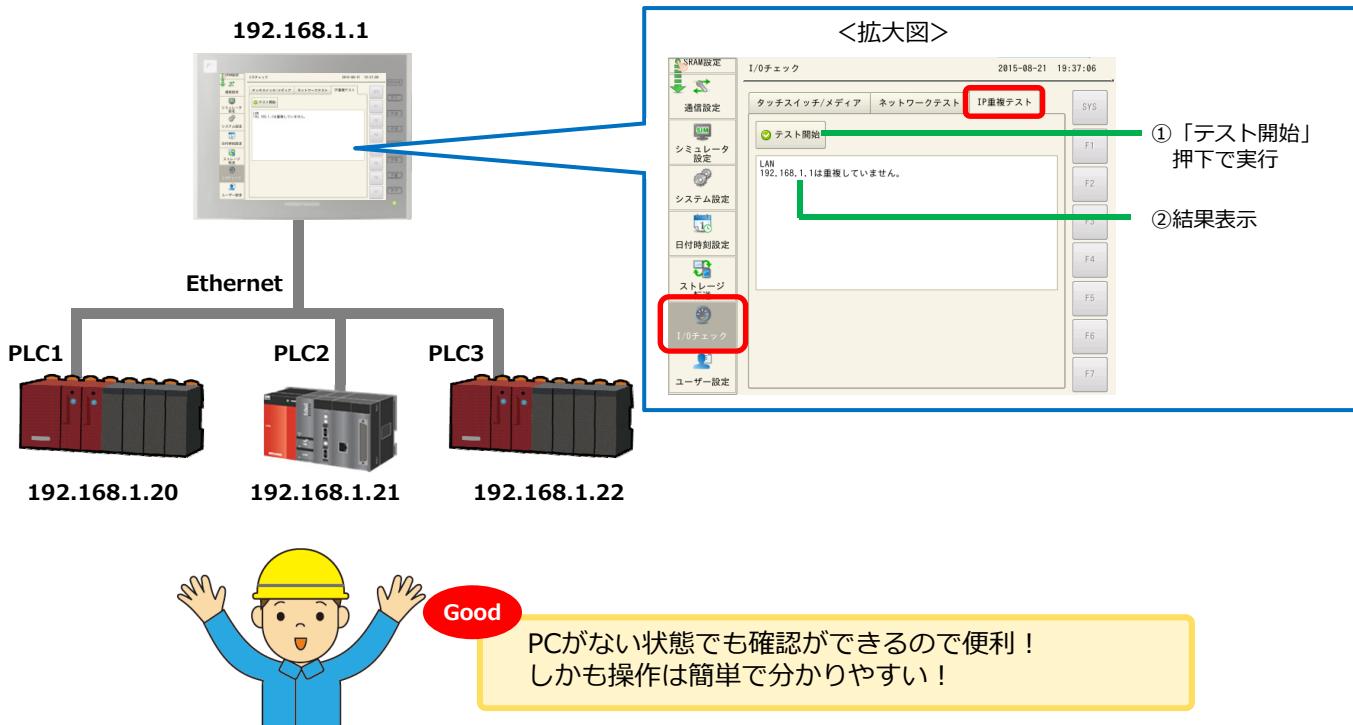

【連絡先】

**発紘電機株式会社**  
モニタッチコールセンター

TEL

: 0120-929-299

※ 携帯電話からは076-274-5130

FAX

: 076-274-5208

URL

: <http://www.hakko-elec.co.jp>